
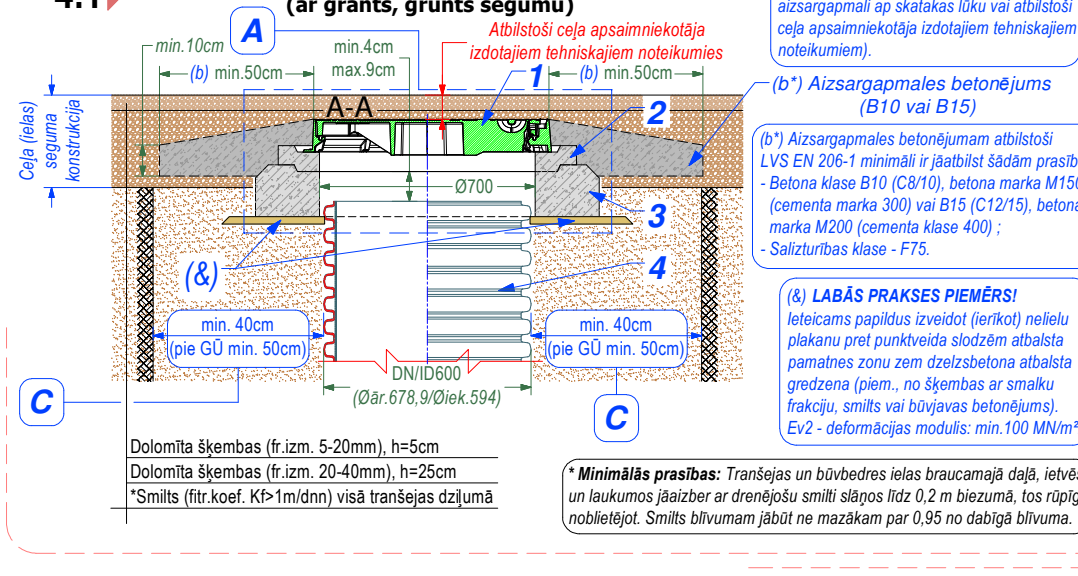


4—


4—

12





5—

22

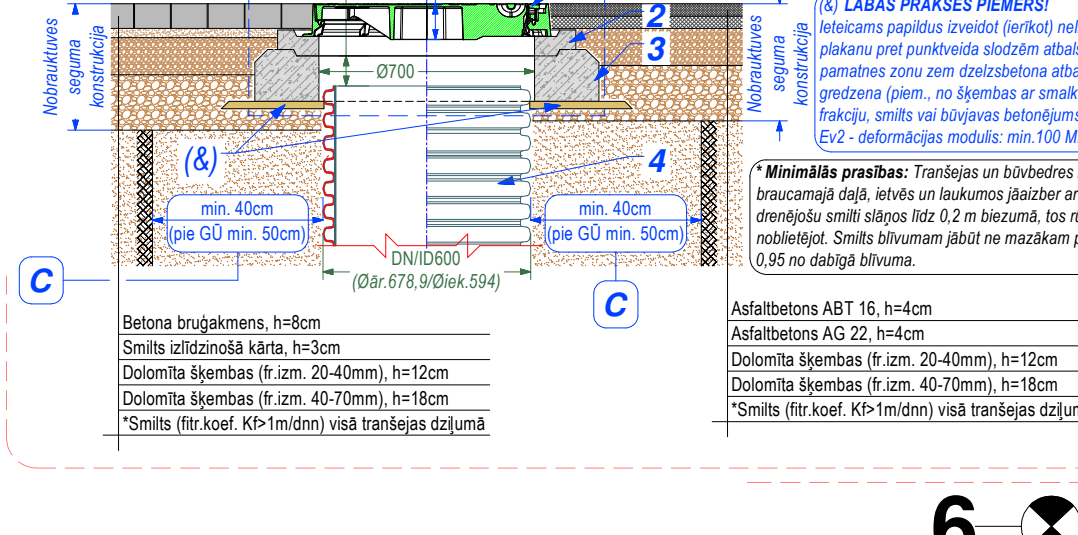


6—

3 2

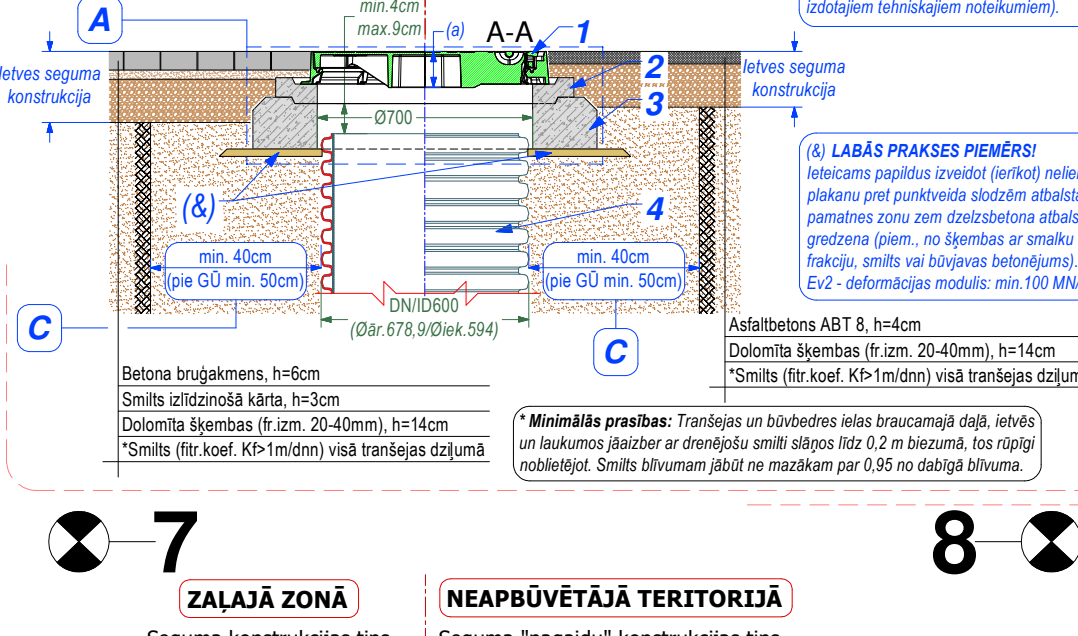


N 222-15 86

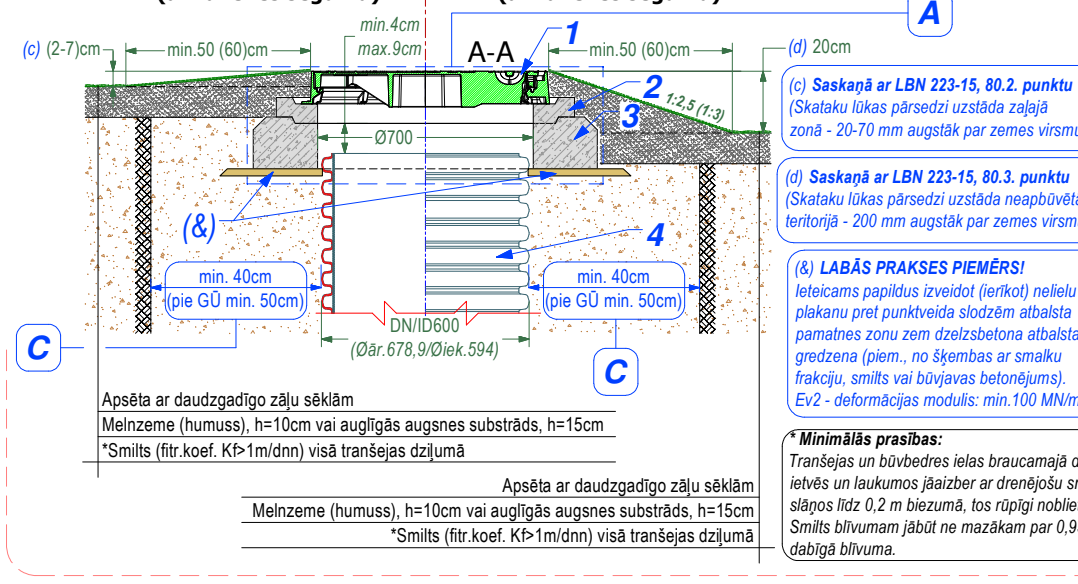

10 LIMITED EDITION Evopipes


VĀKS AR VENTILĀCIJAS ATVERĒM



Lūkas pārsedzes:

- atvērums: Ø610 mm;
- svars: 65,5 kg.

U - ir paredzētas izbūvei gruntī ārpus ēku konstrukcijām

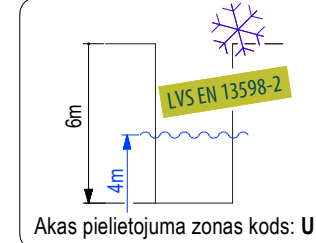

Akas izbūves dziļums: $H_{min}=1,4$ m un $H_{max}=6,0$ m

Aku izbhūves darbus veikt saskaņā ar I VS EN 1610 / VS CEN/TR 1046

 $\{1$

1 — DN600 stacionāra tipa apaļa kaļamā ķeta lūkas pārsedze (rāmis ar vāku), h=110 mm, LVS EN 124-2, RAL-GZ 692;

2 DN920.700 dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens, $h=80$ mm (regulēšanas augstums $+60$ mm($+6$ cm)), LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/A

3 DN1060.700 dzelzsbetona atbalsta gredzens slodzes novadišanai un sadalīšanai, $h=160$ mm, LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC;

4 ID600 PP gofrēta dubultsienu R tina augstuma regulēšanas šahta ar gludu iekšējo un profilētu ārējo virsmu. / VS EN 13476-3+A1 / VS EN 14802

Betonam saskaņā ar LVS EN 206: C25/30 XC2 XF2
 Betona stiprības klase spiedē **C25/30 (B30)** tuvākā betona marka **M400**
Piemērots apkārtējās vides ietekmei (ātrējās iedarbības izturības klase):
 - Karbonizācijas izraisīta korozija: **XC2**
 - Sala izturība: **XF2**

Dzelzsbetona konstrukcijas izstrādājums saskaņā ar LVS EN 1917 un LVS EN1917/AC:
 Betona spiedes stiprība: $\geq 45 \text{ MPa (N/mm}^2\text{)}$
 Nestspējas slodze: $\geq 2750 \text{ kg} \times \text{tek. m}$
 Ūdens caurlaidība: $\geq \text{W10}$
 Bīvēlums sausā stāvoklī: $\geq 2230 \text{ kg/m}^3$
 Bīstamās vielas: **nesatur**
 Reakcija uz uguni: **Eirolase A1**

A Izbūvē darbus, kas skar lūkas pārsedes (rāmpa un vāka) un akas virsējo daļu veikt atbilstoši ceļa apsaimniekotāja vai teritorijas pārvaldītāja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un tās pašvaldība izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kā arī kanalizācijas sistēmas operatora (ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja) prasībām.

Tranšējās aizbēršanas zonā ap aku, kā pildmateriālu var izmantot **G1, G2 grupas** grunts materiālus (**G1 grupa** - nesaistīgs grunts materiāls, piem., smiltis, grants un **G2 grupa** - viegli saistīgs grunts materiāls, piem., saists smiltis, grants), kā arī var izmantot nesaistīgu birosūdo granulētus "graudainus" grunts minerālmateriālus, piem., granulētu ar apaļām šķēlnēm (piem., oļu maisījums) graudaina grunts materiāla maisījumu ar frakcijas grāda izmēra lielumā līdz **32mm**, bet ja izmanto granulētu grunts materiālu ar asām šķēlnēm (piem., grants šķembu maisījums) graudaina grunts materiāla maisījumu ar frakcijas grāda izmēra lielumā līdz **16mm**.

PIEZĪMĒ: Akas tranšijas aizbēršanas darbus veikt, **pa 20 cm bieziem grunts materiāla slāņiem**, katru grunts materiāla slāni sablīvē līdz grunts blīvuma pakāpei pēc standarta Proktora blīvuma **SPD ≥ 97%**, kas saskaņā ar DIN 18127 un LVS EN 13286-2 atbilst grunts materiāla sablīvēšanas klasei **W (Well)** "labi sablīvēts".

Veicot akas izbūves (iebūves) darbus zemos un normālos gruntsūdens ($G\bar{U}$) līmeņa apstākļos minimālais aizbēršanas platums zonā ap aku ir **40 cm**, bet veicot akas izbūves (iebūves) darbus augstos gruntsūdens ($G\bar{U}$) līmeņa apstākļos minimālais aizbēršanas platums zonā ap aku ir **50 cm**.

Izmantojamajam grunts pildmateriālam akas izbūves darbos tranšējas aizbēršanas zonā ap to, pēc izbūves ir jābūt ar atbilstošu nespēju, kas tiek panākta ar atbilstošu grunts pildmateriāla sablīvējuma pakāpi.

Granulēta (graudaina) grunts pildmateriāla statiskās (**Ev2**) un dinamiskās (**Evd**) slodzes nespējas kontrolvērtības, pie dažādām tā blīvuma (sablīvēšanas) pakāpēm saskaņā ar DIN 18196

Granulēts (graudains) grunts pildmateriāls		Blīvuma pakāpe pēc standarta Prokatora blīvuma SPD, %		Granulēta (graudaina) grunts pildmateriāla slodzes nespējas kontrolvērtības saskaņā ar DIN 18196	
				Deformācijas modulis Ev2, MN/m² = MPa	Dinamiskais deformācijas modulis Evd, MN/m² = MPa
GW - grants (Ar plašu frakcijas izmēra diapazonu) <i>Piem., labi frakcionēta grants, grants-smiltis maisījumi, kā arī akmeņaina grunts vai minerālgrunts maisījums ar frakcijas izmēru 0/32 mm</i>		GI - grants (Ar periodisku/ciklisku, nevienmērīgu frakciju) <i>Piem., periodiski (siltā), nevienmērīgi frakcionēti grants-smiltis maisījumi, kā arī akmeņaina grunts vai minerālgrunts maisījums ar frakcijas izmēru 0/32 mm</i>		≥ 103 ≥ 100 ≥ 98 ≥ 97	≥ 120 ≥ 100 ≥ 80 ≥ 70
GE - grants (Ar šauru frakcijas izmēra diapazonu) <i>Siltā (blīva), labi frakcionēta viena izmēra grants</i>		SI - smiltis (Ar periodisku/ciklisku, nevienmērīgu frakciju) <i>Periodiski (siltā), nevienmērīgi frakcionēti smiltis-grants slāņu maisījumi</i>		≥ 100 ≥ 98 ≥ 97	≥ 80 ≥ 70 ≥ 60
SE - smiltis (Ar šauru frakcijas izmēra diapazonu) <i>Siltā (blīva), labi frakcionēta viena izmēra smiltis</i>		SW - smiltis (Ar plašu frakcijas izmēra diapazonu) <i>Labī frakcionēta smiltis, smiltis-grants maisījumi</i>		≥ 100 ≥ 98 ≥ 97	≥ 80 ≥ 70 ≥ 60
PIEZĪME: Ev2 - deformācijas modulis (nosakāms lauka apstākļos veicot kontrolmērījumus grunts pildmateriāla		Dažāds smalkgraudainas grunts frakcijas maisījums (miks)		≥ 100 ≥ 97 ≥ 95	≥ 45 ≥ 30 ≥ 20
				≥ 60 ≥ 50 ≥ 40 ≥ 35	≥ 40 ≥ 35 ≥ 32

PIEZĪME:

Ev2 - deformācijas modulis (nosakāms lauka apstākļos veicot kontrolmērījumus grunts pildmateriāla bīvēšanas darba laikā ar statiskās slōģošanas plāksnes (plates) testu);

Evd - dinamiskais deformācijas modulis (nosakāms lauka apstākļos veicot kontrolmērījumus grunts pildmateriāla bīvēšanas darba laikā ar kritošā svāra deflektometru).

 **evopipes**
PART OF RADIUS GROUP

SIA "Evopipes"
Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija
Vienotais reģ. Nr.: 50003728871
Tālrunis: +371 63094300
E-pasts: info@evopipes.lv
Mājas lapa: www.evopipes.lv

LAPAS NOSAUKUMS:
SADZĪVES UN LIETUS KANALIZĀCIJAS SKT ID609.D40 SKATĀMAS "KONTROLĀKAS" STACIONĀRA TIPLA KLASĀ PARĒDZĒS UN TĀS VĒLĒSĒS DAĻĀS ĪSTOVI UN DĀVĀ
KĀRTĪGĀS CĒĻĒS ĪSTĒVĀ. NOBĀRĪTĀS UN PĒDĒŽĀS VĒLĒSĒS DAĻĀS KĻĀTĒS SĒGUMA KONTROLĀKAS TRUPCĒS, KĀ RTĪZĒDĒSĒS UN
NEĀRĪVĒTĒS TERITORĒS

SADZĪVES UN LIETUS KANALIZĀCIJAS SKĒJUMS

FAIL NĀVS NOSAUKUMS:
FA18.L101_CSL_ID609.D400_A.StacionaraTipaKlasaParsedziAkasizbuveDazhadosCelaSegumaTipos_A2.dwg

LAPA: 1 no 1 DATUMS: 19.10.2018 FAILA LIELUMS: 4.73 MB LAPAS FORMĀTS: @ A2 RĀSĒJUMA NR.: LV18.10